


# Корректировка схемы газоснабжения г. Омутнинска и д. Осокино Омутнинского района Кировской области.

Условные обозначения

	Потребитель газа перспективный		Газопровод низкого давления (до 0.005 МПа) перспективный
	Узел на газопроводе перспективный		Газопровод низкого давления (до 0.005 МПа) существующий
	Забвжка		Газопровод среднего давления (от 0.005 до 0.3 МПа) существующий
	Узел на газопроводе существующий		Газопровод среднего давления (от 0.005 до 0.3 МПа) перспективный
	Потребитель газа существующий		Граница населенного пункта
	ГРП перспективный		Граница этапов строительства
	Колодец с врезкой		
	Котельная		
	ГРС существующая		
	ГРП существующий		

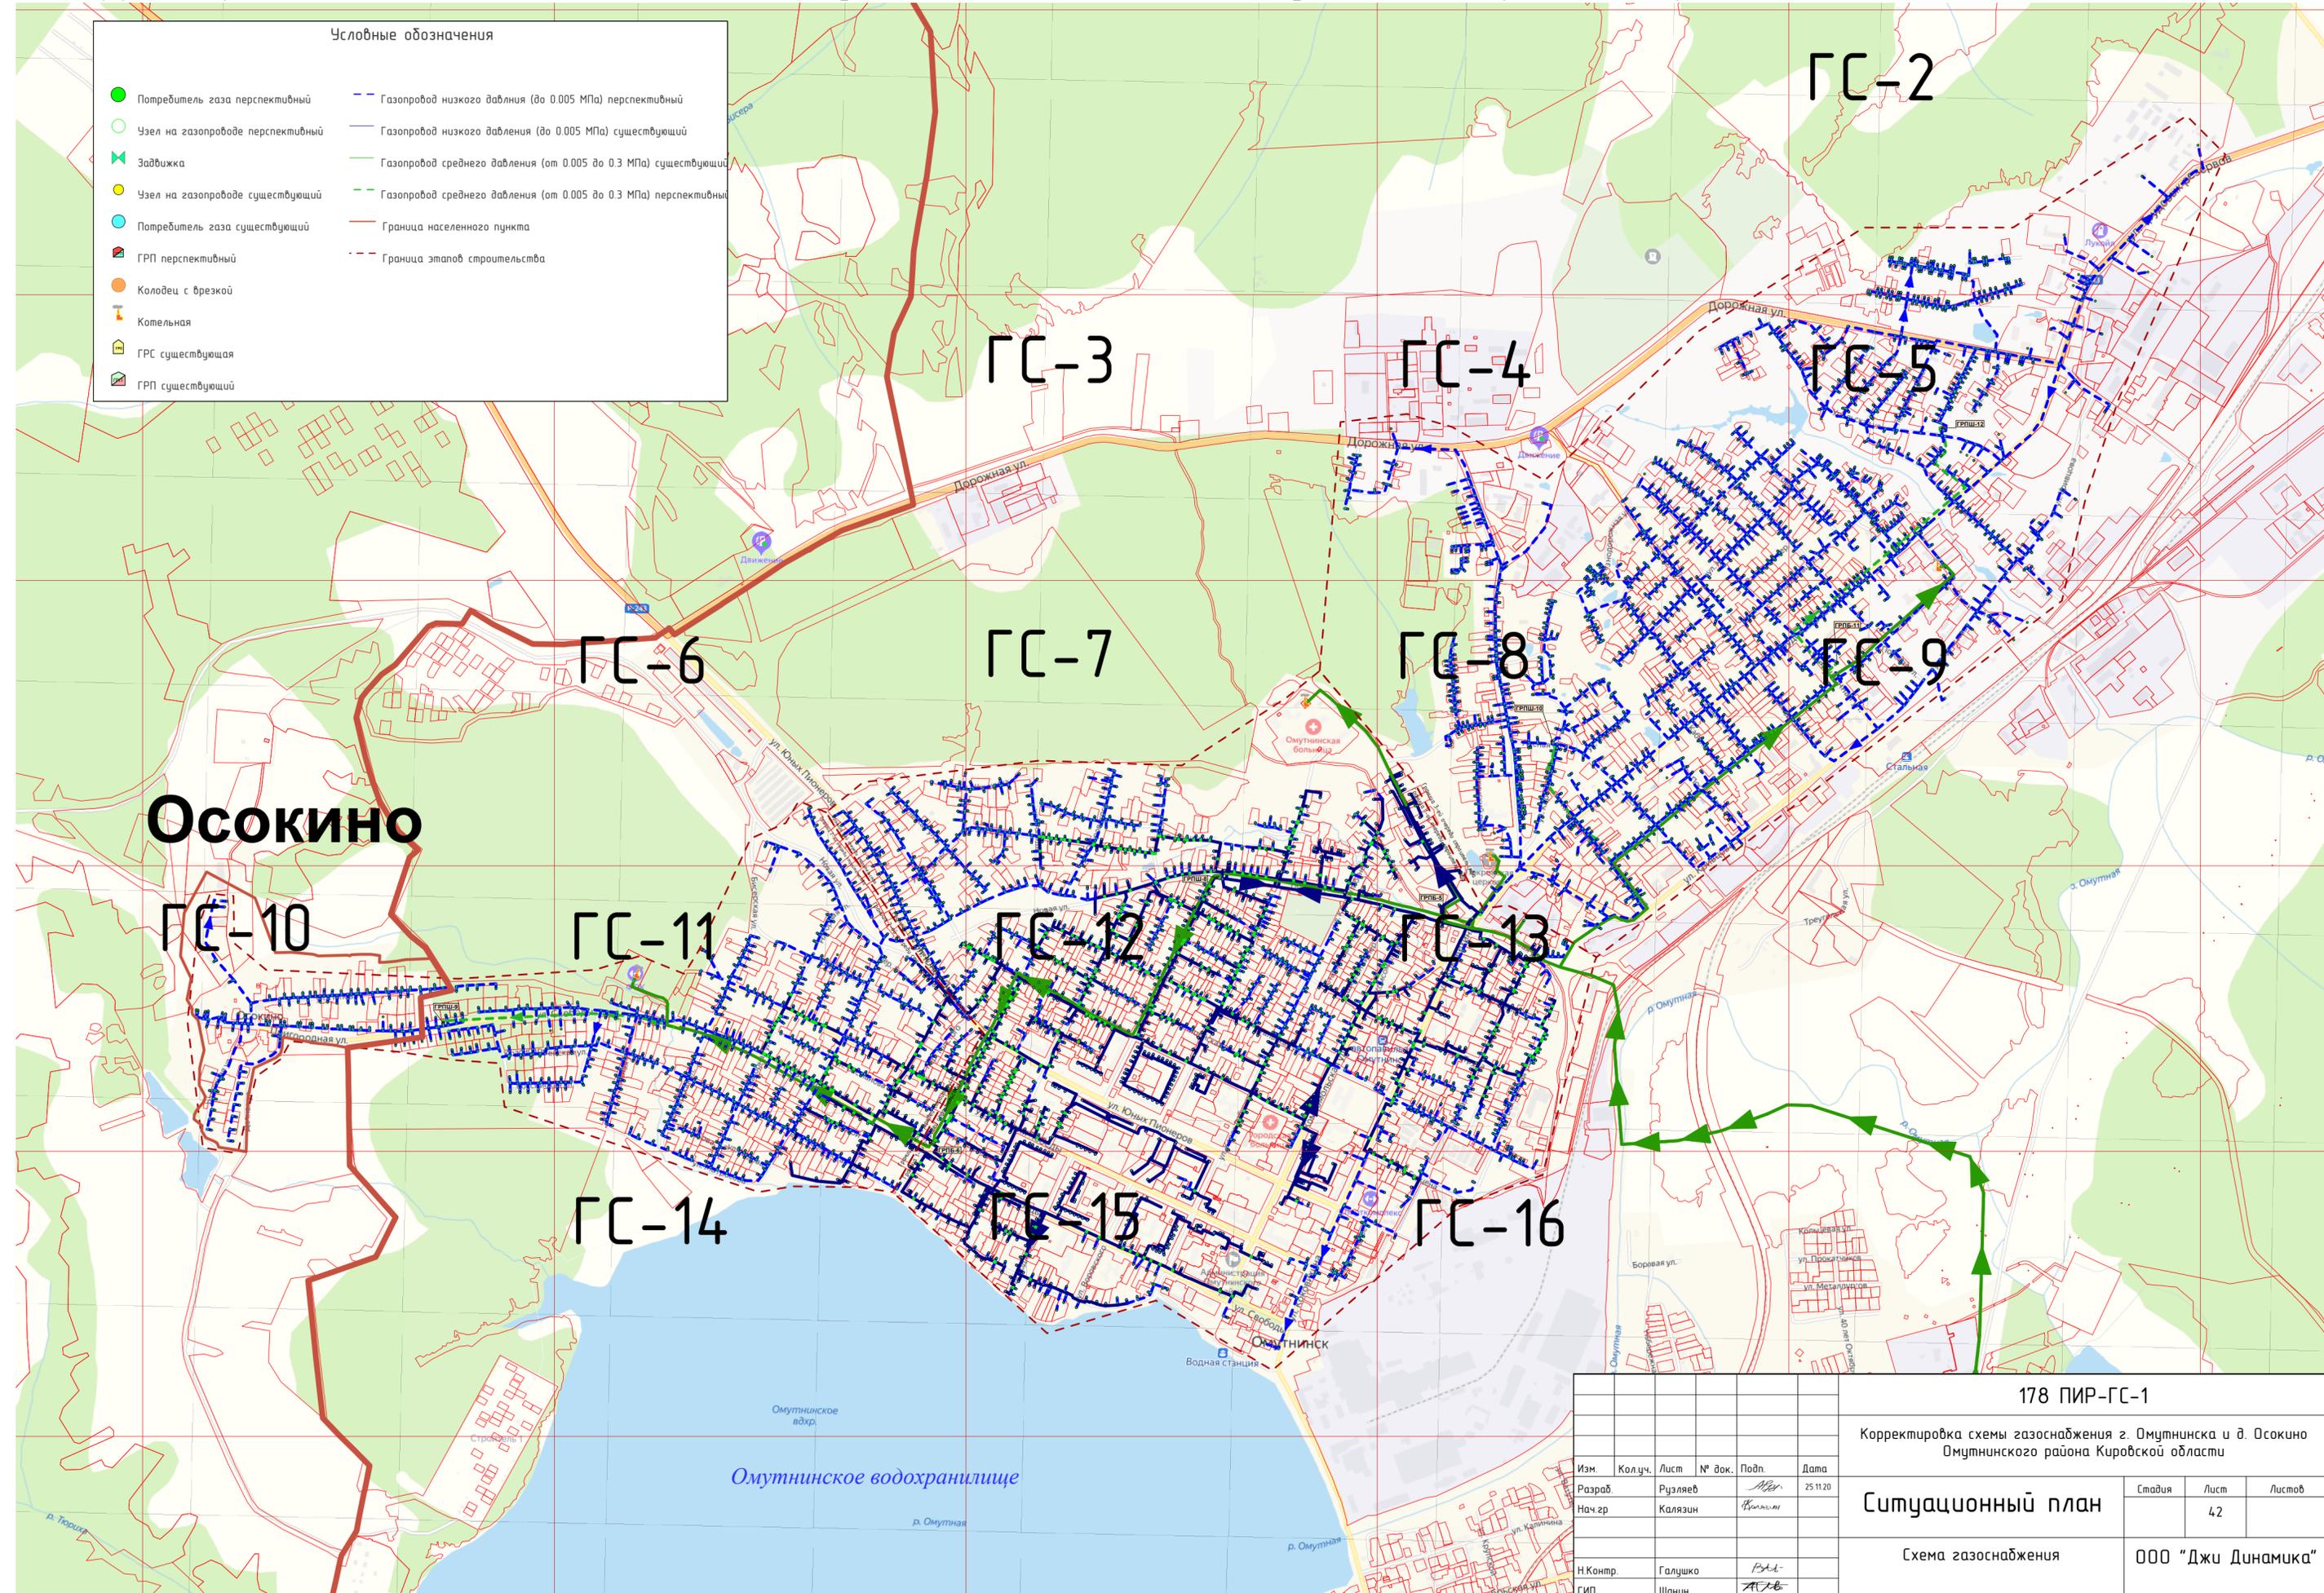

**Осокино**

ГС-10

ГС-11

ГС-12

ГС-13

ГС-14

ГС-15

ГС-16

ГС-2

ГС-3

ГС-4

ГС-5

ГС-8

ГС-9

						178 ПИР-ГС-1			
						Корректировка схемы газоснабжения г. Омутнинска и д. Осокино Омутнинского района Кировской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>Ситуационный план</b>	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Рузляев		<i>А.В.</i>	25.11.20			42	
Нач.гр.		Калязин		<i>В.И.</i>					
Н.Контр.		Галушко		<i>В.И.</i>		Схема газоснабжения	ООО "Джи Динамика"		
ГИП		Шанин		<i>А.В.</i>					

Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. №подл.